Tunnus Marking	Laite Device		Kytkennät / Connections: 0–10V (24VDC) / PWM: 24V	0V	0–10V / PWM	3-piste/point (230VAC): Auki / Open	Kiinni / Close	N	230/400VAC: L1 (ru/br)	L2 (mu/bl)	L3	N	PE	Anturi/Sensor	
TEO	Ulkolämpötila-anturi	Outside temperature sensor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	TEO-W1/1	TEO-W1/2
TE266	Käyttövesivaraajan lämpötila-anturi	DHW temperature sensor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X3/1	X3/M
1FV201	Vaihtoventtiili	Diverting valve	–	–	–	–	–	–	X2/1	X2/2	–	X2/N	–	–	–
1EB203	Läpivirtauslämmitin (maks. 6 kW)	Flow heater (max. 6 kW)	–	–	–	–	–	–	R2/11	R3/11	R3/41	X1/N	X1/PE	–	–
P211	Lämmityspiiri 1 kiertovesipumppu	Heating circuit 1 circulation pump	–	–	–	–	–	–	X2/5	–	–	X2/N	X2/PE	–	–

PERIAATEKYTKENTÄ

Laitteisto on suunniteltava voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti.


PRELIMINARY CONNECTION

The installations must be designed in accordance with current norms and regulations.

Tunnus Marking	Laite Device	Kytkennät / Connections 230VAC: L	N	C	PE
ÄC1	ÄssäCooling Cs4, Cs6, Ck5, Ck9	F17/2	N	K17/A1	PE
P17	Jäähdytyspumppu Cooling circulation pump	K17/14	N	–	PE
Y17	Jäähdytys 2-tieventtiili Cooling 2-way valve	K17/24	N	–	PE

P17, Y17, F17 ja K17 toimitetaan ÄssäCooling tarvikepaketissa

P17, Y17, F17 and K17 are delivered in ÄssäCooling installation kit

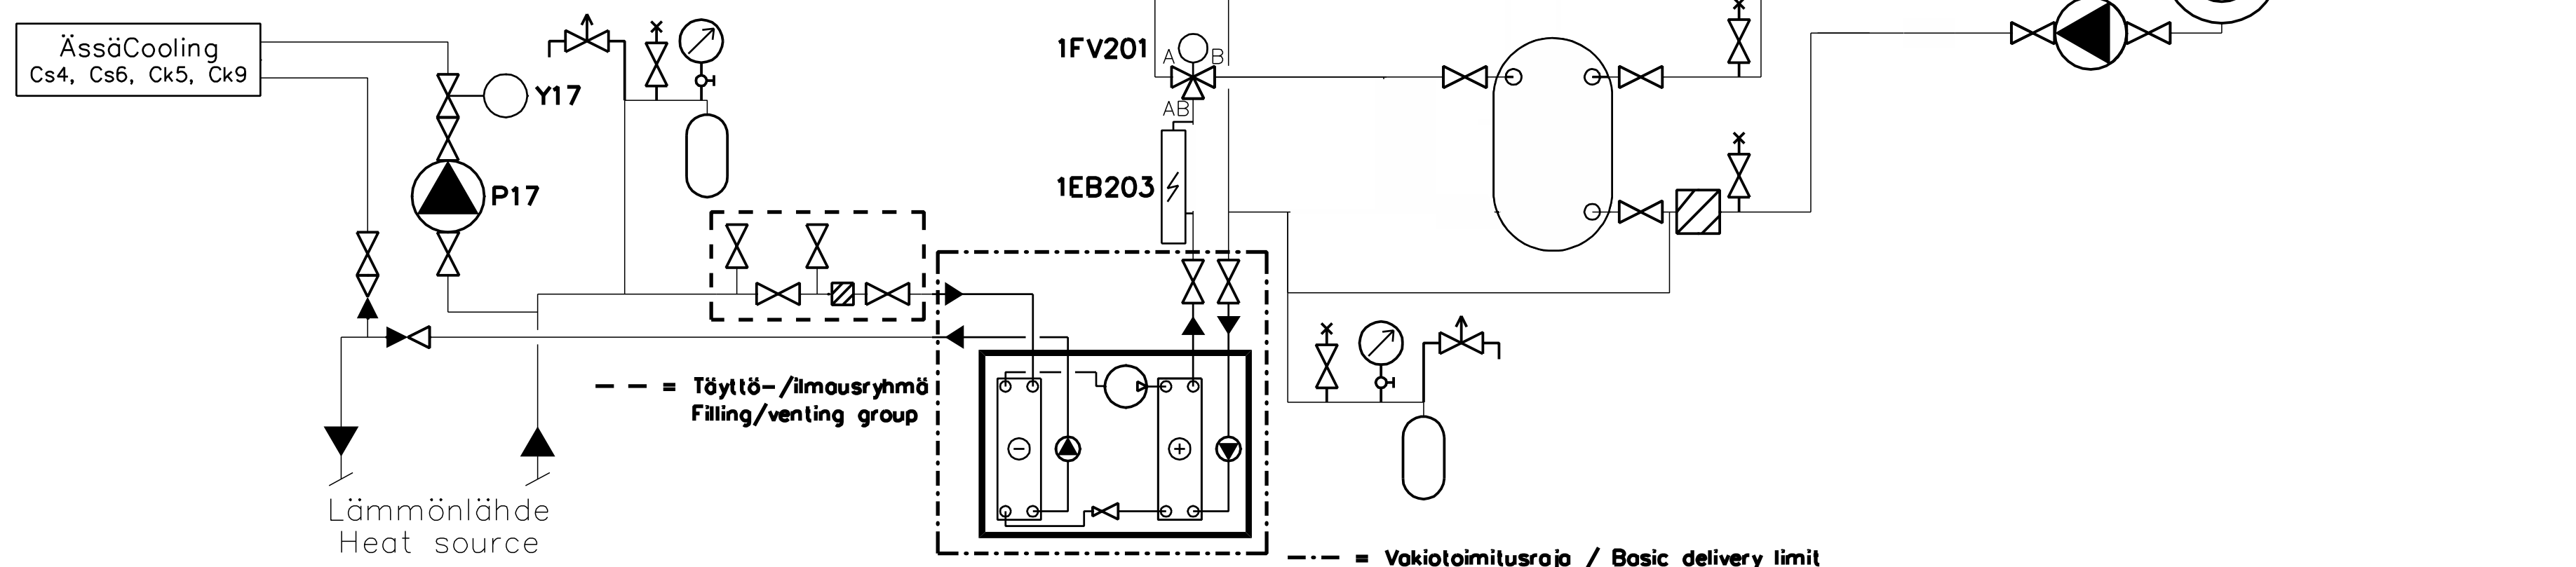

oilon® LÄMPÖÄSSÄ	SUUNN. JHi / PIIRT. JHi / PVM. 10.02.2021 / ALLEKIRJOITUS	HVAC SCEMATIC ECO EASYACE 07 PRELIMINARY CONNECTION
		LVI KYTKENTÄKAAVIO ECO EASYACE 07 PERIAATEKYTKENTÄ
SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O: L ECO EASYACE 07	MUUTOS: 21A	
LEHTI: 1	LEHDISTÄ: 1	TILAAJAN N:O

PÄIVÄYS | NIM. | MUUTOS | LUKUM. | TUNN.